


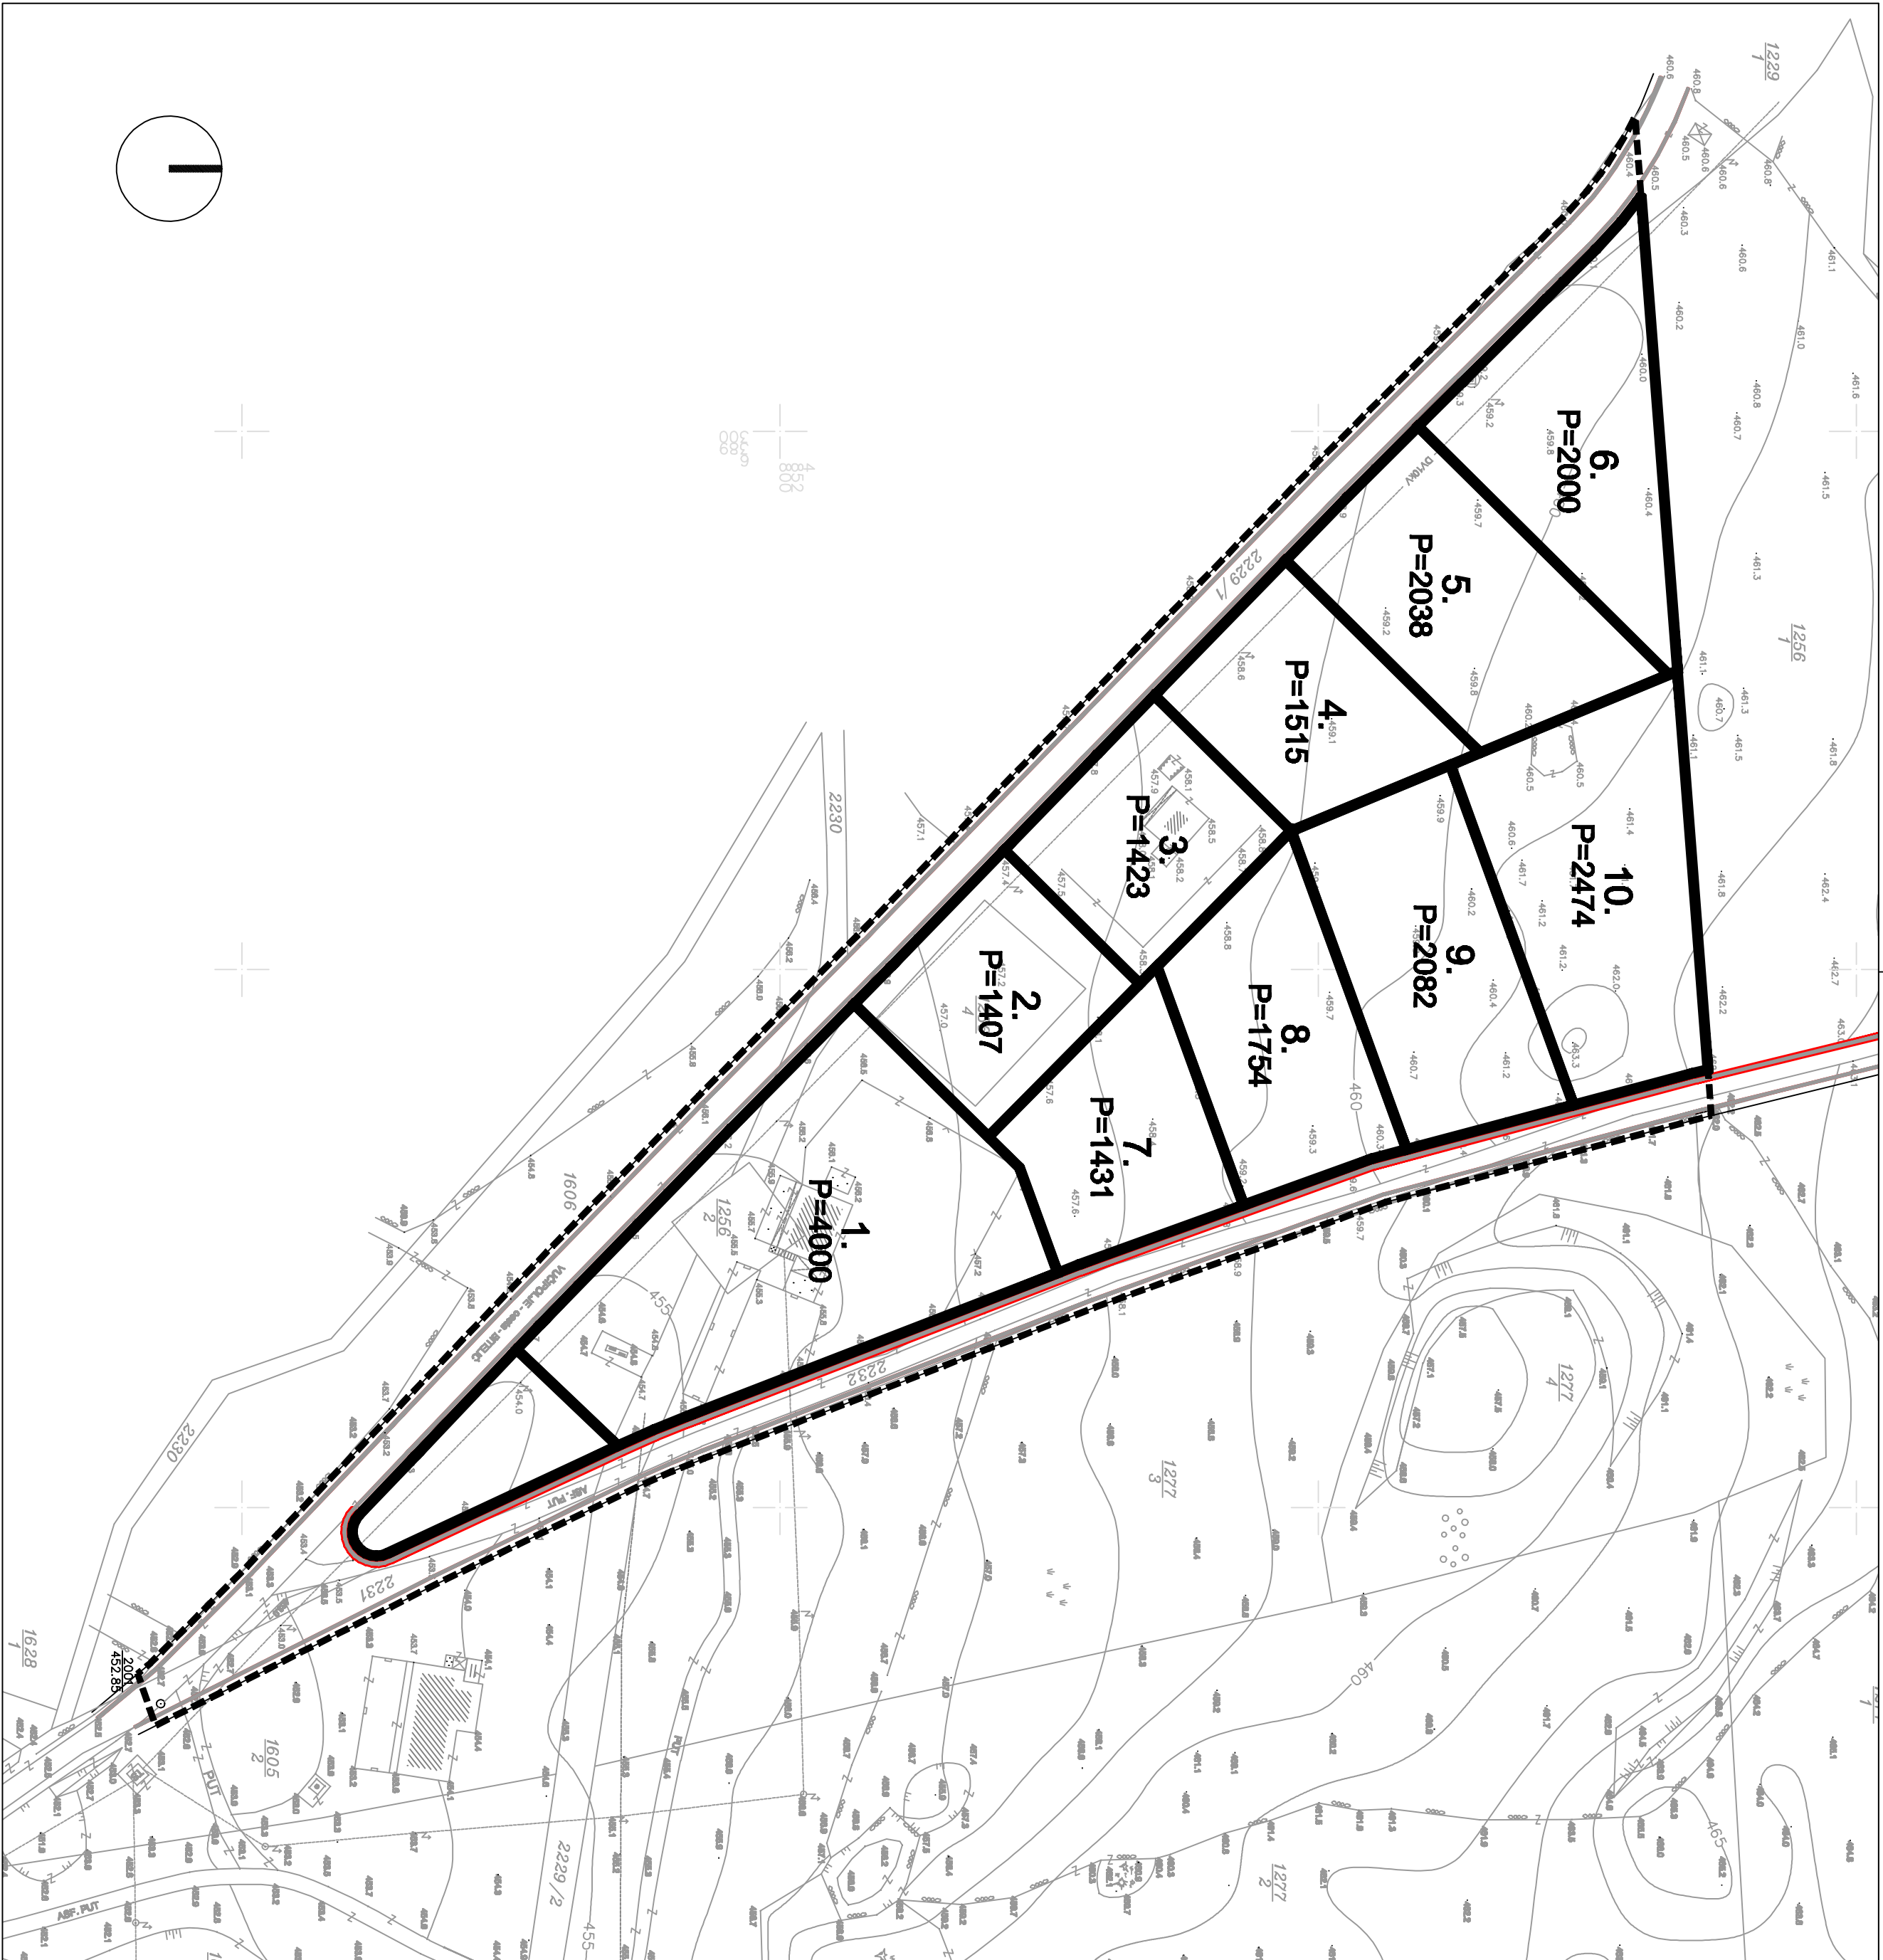

GRANICE

----- OBHVAJTUPU-A

1. GRANIKA NOVOPOLJANINE GRADNEVE ČESTICE
OZNAVA NOVOPOLJANINE GRADNEVE ČESTICE

P-629 PRILIDNA POUŠNA

**OPĆINA HRVACE
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIO
NASELJA BITELIĆ**

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

Županija:
Općina:

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
HRVACE

**URBANISTIČKI PLAN UREDENJA DIO
NASELJA BITELIĆ**

Naziv kartografskog prikaza: **PRIJEDLOG PARCELACIJE**

Broj kartografskog prikaza:	4.3.	Mjerilo kartografskog prikaza	1 : 1000
-----------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------

Odluka o izradi prostornog plana:	Odluka općinskog vijeća o donošenju plana:
-----------------------------------	--

Službeni glasnik Općine Hrvaca 05/11

Javna rasprava:
Okolnosti Delmasella (19. veljače 2019. godina)

Pešari upravnog tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	do: 22. ožujak 2013.godine Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:
---	---

M.P.

.....
ođnjak

Pravna osoba koja je izradila plan:

ARHEO d.o.o.
Tomislavova 11, Zagreb

Pečat pravne osebe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

M.P.

Director: Mario Pezell, dip.ling.srh-ov@stetnet.at

Odgovorni voditelj izrade plana :

Mario Pezaj, dipl.ing.arh.-ovlašten arhitekt

Stručni tim u izradi plana:
Aron Varpa, diojlino.ath

Mario Pezelli, dipl.ing.ait.-ovlašteni arhitekt urbanist

Vera Varga, dipl. biolog
Ivan Sović, inž. el.

Journal Link: ajph.org

Potpis Općinskog vijeća:	Predsjednik Općinskog vijeća:
--------------------------	-------------------------------

Predsjednik Općinskog vijeća:

M.P.	160-161
IR (KBr)	1680 (C=O), 1610 (C=C), 1510 (C=C), 1450 (C=C), 1380 (C=C), 1280 (C=C), 1180 (C=C), 1100 (C=C), 1050 (C=C), 1000 (C=C), 950 (C=C), 900 (C=C), 850 (C=C), 800 (C=C), 750 (C=C), 700 (C=C), 650 (C=C), 600 (C=C), 550 (C=C), 500 (C=C), 450 (C=C), 400 (C=C), 350 (C=C), 300 (C=C), 250 (C=C), 200 (C=C), 150 (C=C), 100 (C=C), 50 (C=C)
¹ H NMR (CDCl ₃)	7.2-7.4 (m, 5H, aromatic), 6.8-7.0 (m, 2H, aromatic), 6.5-6.7 (m, 2H, aromatic), 6.2-6.4 (m, 2H, aromatic), 5.8-6.0 (m, 2H, aromatic), 5.5-5.7 (m, 2H, aromatic), 5.2-5.4 (m, 2H, aromatic), 4.8-5.0 (m, 2H, aromatic), 4.5-4.7 (m, 2H, aromatic), 4.2-4.4 (m, 2H, aromatic), 3.8-4.0 (m, 2H, aromatic), 3.5-3.7 (m, 2H, aromatic), 3.2-3.4 (m, 2H, aromatic), 2.8-3.0 (m, 2H, aromatic), 2.5-2.7 (m, 2H, aromatic), 2.2-2.4 (m, 2H, aromatic), 1.8-2.0 (m, 2H, aromatic), 1.5-1.7 (m, 2H, aromatic), 1.2-1.4 (m, 2H, aromatic), 0.8-1.0 (m, 2H, aromatic), 0.5-0.7 (m, 2H, aromatic), 0.2-0.4 (m, 2H, aromatic), 0.0-0.2 (m, 2H, aromatic)
¹³ C NMR (CDCl ₃)	160-170 (C=O), 150-160 (C=C), 140-150 (C=C), 130-140 (C=C), 120-130 (C=C), 110-120 (C=C), 100-110 (C=C), 90-100 (C=C), 80-90 (C=C), 70-80 (C=C), 60-70 (C=C), 50-60 (C=C), 40-50 (C=C), 30-40 (C=C), 20-30 (C=C), 10-20 (C=C), 0-10 (C=C)
Mass (m/z)	160-170
Elemental analysis	C, 60.0%; H, 4.0%; N, 3.0%; O, 13.0%

Dr. Arto Prokk

ISSN 0013-788X **Strong publishing partner & excellent service.**

Focal: increasing uptime/uptime.

1000000

--	--